
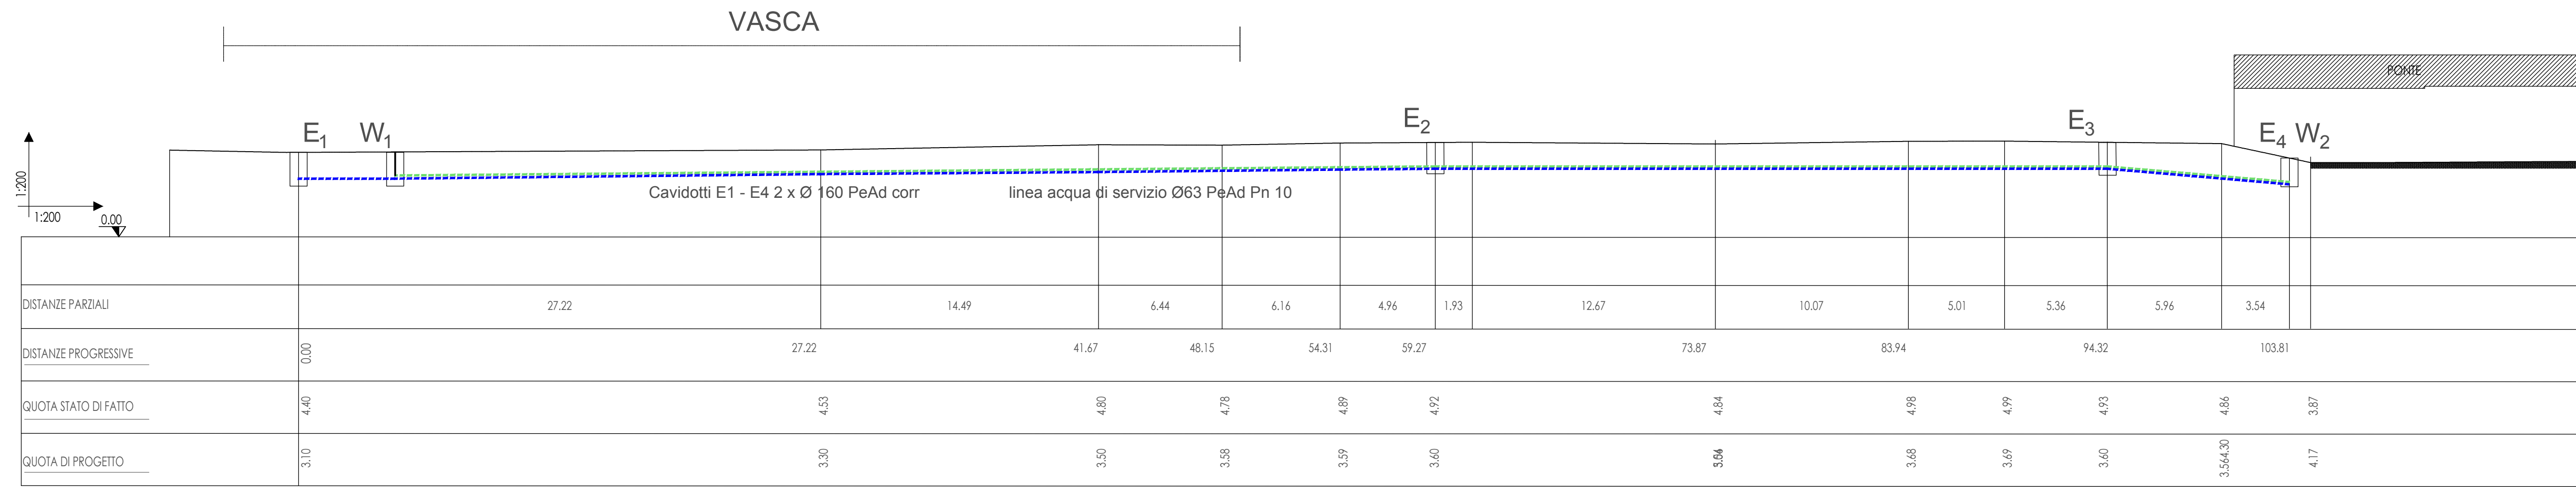


LEGENDA

collettore K₃- K₆
nuova linea del collettore C1: tubo PVC Ø630 Sn8

W₁ - W₂
linea acqua di servizio: tubo in PeAd Pe100 PN 10 Ø 63
W = derivazione per colonna di lavaggio interno vasca

E₀ - E₅
linea cavidotti per infilaggio cavi alimentazione e controllo
n. 3 x Ø160 PeHd Ø160

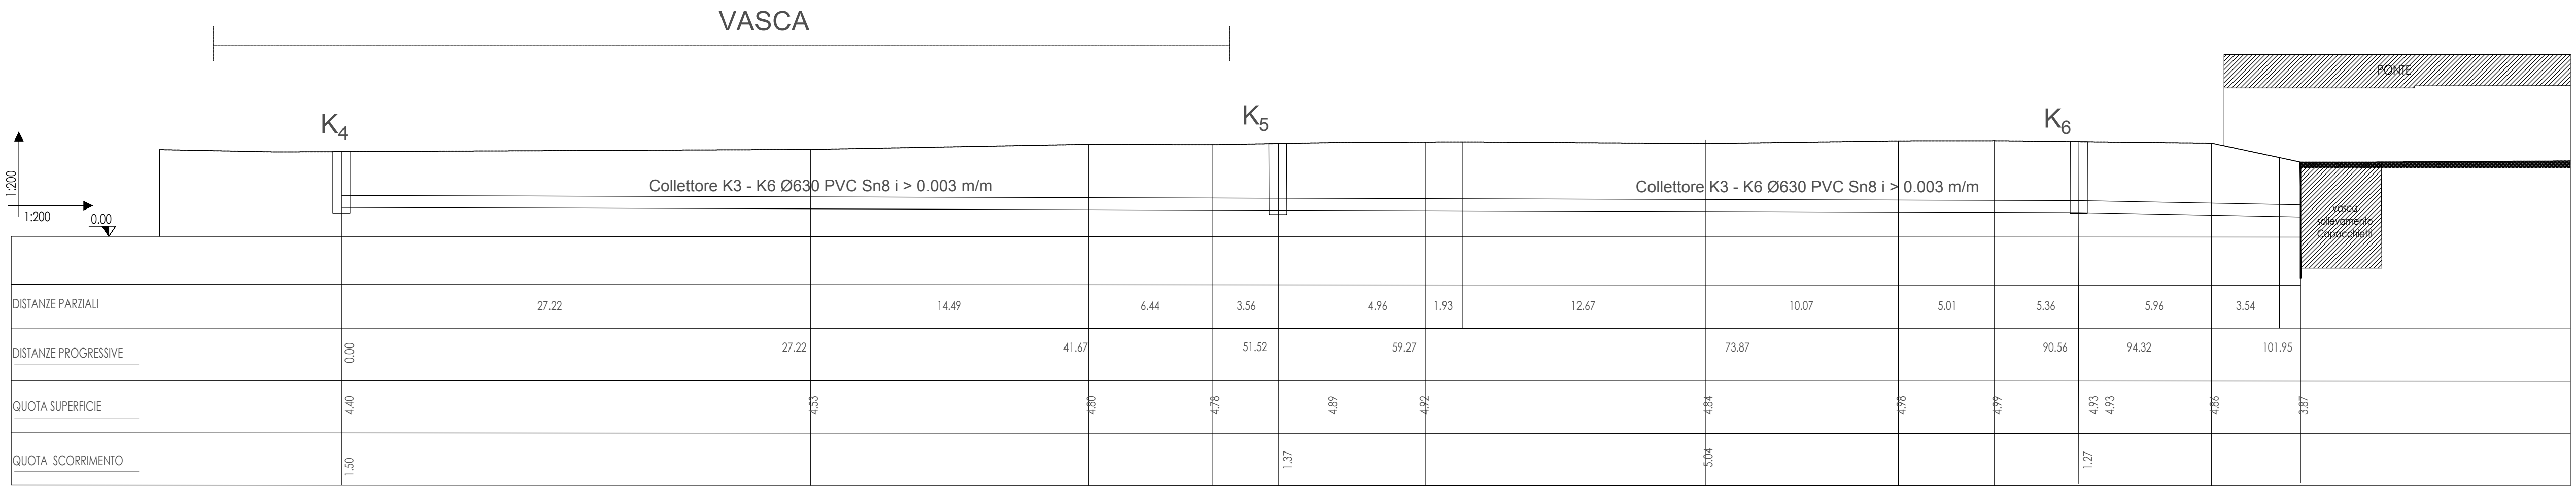

COMMITTENTE



PROGETTO

DISINQUINAMENTO DEL FIUME PESCARA
POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEPURATIVO COMUNE DI PESCARA
NUOVO PARCO DEPURATIVO

Lotto 6
REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI PRIMA PIOGGIA DA 3350 m³
IN PROSSIMITÀ DEL PONTE DI VILLA FABIO
(PONTE CAPACCHIETTI)
PROGETTO ESECUTIVO

| | | | | | |
|------|-------------|--------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 5 | 08/2022 | Aggiornamento posizione vasche | P.R. | V.DA | V.DA |
| 4 | Maggio 2020 | Aggiornamento posizione vasche | P.R. | V.DA | V.DA |
| 1 | Gen 2019 | Aggiornamento dimensione vasca | G.G. | V.DA | V.DA |
| 0 | 08/2018 | Prima emissione | | V.DA | V.DA |
| Rev. | Data | Descrizione | Disegnato | Verificato | Approvato |

TITOLO ELABORATO

NUOVO TRATTO COLLETTORE C1
Cavidotti di servizio e linee acqua
PROFILI ALTIMETRICI

Elaborato

D_15.r5

SIGALA: 1:250
PROGETTO N°

DATA commessa: Ottobre 2018
FILE

Ing. Vincenzo D'Angelo

Ing. Vincenzo D'Angelo
v.le Kennedy, 122 - Pescara - tel. 085.72205
email: dangelo.profilier@gmail.com