



A.C.A. S.P.A. IN HOUSE PROVIDING

Sede: Via Maestri del Lavoro d'Italia, 81 - 65125 - PESCARA (PE)
www.aca.pescara.it - pec: aca.ufficiogare@pec.it
Tel. +39.085.4178200 - Fax +39.085.4156113

VERBALE DI GARA N. 2 IN DATA 29.01.2026

Procedura Aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

Valutazione Offerta Tecnica

SEDUTA RISERVATA

Oggetto	ID 1025 SF - FORNITURA DI ELETTROPOMPE SOMMERSE PER ACQUE NERE
CIG	B8FF2CDFCC
Importo di gara	€ 700.000,00
Scelta del contraente	Procedura Aperta
Modalità	TELEMATICA

Richiamato il verbale n. 1 in data 15.01.2026;


PREMESSO

che in data 29.01.2026 alle ore 09:15, si è riunita la commissione giudicatrice per la fornitura di elettropompe sommerse per acque nere ed è così composta:

- Presidente Ing. Paolo Fernando Palombo,
- Commissari Per. Ind. Renzo de Angelis e Dott. Emiliano Morrone

nominati con determina n. 690 in data 29.12.2025 e con lo stesso provvedimento viene individuato il segretario verbalizzante il Dott. Antonio Croce, per la valutazione delle offerte tecniche trasmesse dai concorrenti verificando la seguente situazione:

Partecipante	Valutazione
--------------	-------------

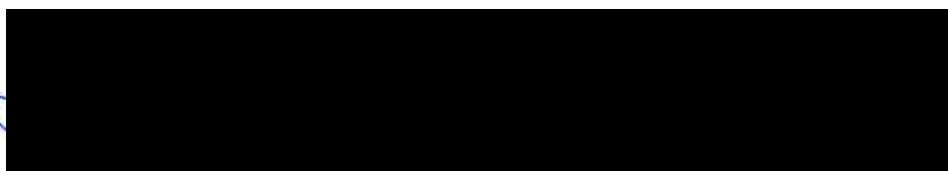

CIO' PREMESSO

Concorrente	Punteggio
KSB Italia S.p.A.	75.665
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.r.l.	84.081
SULZER ITALY S.R.L.	83.691
FAGGIOLATI PUMPS SPA	83.306
GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL	85.000

Si precisa che i commissari, nel periodo intercorso tra il primo ed il secondo verbale, hanno verificato singolarmente la documentazione tecnica ricevuta e, in data odierna, hanno stilato la graduatoria sopra riportata.

Alle ore 11:15 il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata.

Letto, confermato e sottoscritto.








offerta tecnica								
	punteggio PB comma 4.1) max. 55 punti di partenza	comma 4.1) penalizzazioni del PB max 14 punti		comma 4.1 a) - punteggio provvisorio	comma 4.1 a) - punteggio dopo 1^ riparametrizzazione	comma 4.1 b) max. 10 punti	comma 4.1 c) max. 5 punti	totale offerta tecnica 4.1) - max. 85 punti
partecipante			punteggio PB comma 4.1)					
GRUNDFOS	55,000	0,000	55,000	7,645	15,000	10,000	5,000	85,000
KSB	55,000	-6,000	49,000	8,392	13,665	8,000	5,000	75,665
XYLEM	55,000	0,000	55,000	8,144	14,081	10,000	5,000	84,081
SULZER	55,000	0,000	55,000	8,376	13,691	10,000	5,000	83,691
FAGGIOLATI	55,000	0,000	55,000	8,619	13,306	10,000	5,000	83,306

partecipante	comma 4.2) - offerta economica provvisoria	comma 4.2) - punteggio offerta economica dopo 1 ^a riparametrizzazione - max. 15 punti	TOTALE OFFERTA
GRUNDFOS			85,000
KSB			75,665
XYLEM			84,081
SULZER			83,691
FAGGIOLATI			83,306

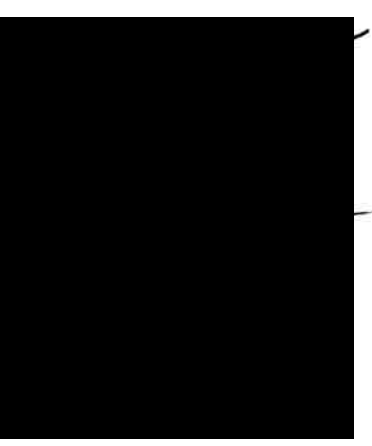

KSB									
POMPA 1	PARAMETRI CAPITOLATO					punto lavo	n%	n%*P2	
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW			
	9,52	9,04	65	>= 65	318,00				
	PARAMETRI da Rispettare								
	9,04	8,59							
	10,00	9,49	65	>= 65	468,00				
	PARAMETRI OFFERTI								
	9,36	8,75	65		371,00	1,56	2	3,12	
POMPA 2	PARAMETRI CAPITOLATO								
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW			
	5,00	8,20	50	>= 50	261,00				
	PARAMETRI da Rispettare								
	4,75	7,79							
	5,25	8,61	50	>= 50	411,00				
	PARAMETRI OFFERTI								
	5,08	8,46	50		314,00	1,17	3	3,51	
POMPA 3	PARAMETRI CAPITOLATO								
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW			
	20,60	6,00	80	>= 80	391,00				
	PARAMETRI da Rispettare								
	19,57	5,7							
	21,63	6,30	80	>= 80	541,00				
	PARAMETRI OFFERTI								
	20,10	5,70	80		412,00	2,00	3	6,00	
POMPA 4	PARAMETRI CAPITOLATO								
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW			
	18,70	4,00	80	>= 80	391,00				
	PARAMETRI da Rispettare								
	17,77	3,8							
	19,64	4,20	80	>= 80	541,00				
	PARAMETRI OFFERTI								
	18,50	3,93	80		393,00	1,36	10	13,60	
POMPA 5	PARAMETRI CAPITOLATO								
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW			
	0,40	34,40	40	>= 40	392,00				
	PARAMETRI da Rispettare								
	0,38	32,68							
	0,42	36,12	40	>= 40	542,00				
	PARAMETRI OFFERTI								
	0,41	37,00	40		431,00	0,41	10	4,10	
POMPA 6	PARAMETRI CAPITOLATO								
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW			
	25,80	8,90	100	>= 100	467,00				
	PARAMETRI da Rispettare								
	24,51	8,455							
	27,09	9,35	100	>= 100	617,00				
	PARAMETRI OFFERTI								
	26,30	9,28	100		462,00	3,16	5	15,80	
POMPA 7	PARAMETRI CAPITOLATO								
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW			
	26,40	7,60	100	>= 100	467,00				
	PARAMETRI da Rispettare								
	25,08	7,22							
	27,72	7,98	100	>= 100	617,00				
	PARAMETRI OFFERTI								
	26,70	7,79	100		455,00	3,89	5	19,45	
	PARAMETRI CAPITOLATO								

POMPA 8	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW	
	16,40	15,80	80	>/= 80	409,00		
	PARAMETRI da Rispettare						
	15,58	15,01					
	17,22	16,59	80	>/= 80	559,00		
	PARAMETRI OFFERTI						
	16,30	15,70	80		393,00	3,70	5 18,50
POMPA 9	PARAMETRI CAPITOLATO						
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW	
	37,59	5,80	100	>/= 100	476,00		
	PARAMETRI da Rispettare						
	35,71	5,51					
	39,47	6,09	100	>/= 100	626,00		
POMPA 10	PARAMETRI OFFERTI						
	38,40	6,06	100		462,00	3,28	5 16,40
POMPA 11	PARAMETRI CAPITOLATO						
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW	
	38,80	10,40	100	>/= 100	477,00		
	PARAMETRI da Rispettare						
	36,86	9,88					
	40,74	10,92	100	>/= 100	627,00		
POMPA 12	PARAMETRI OFFERTI						
	37,10	9,91	100		462,00	5,53	3 16,59
POMPA 13	PARAMETRI CAPITOLATO						
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW	
	55,00	7,60	150	>/= 150	552,00		
	PARAMETRI da Rispettare						
	52,25	7,22					
	57,75	7,98	150	>/= 150	702,00		
POMPA 14	PARAMETRI OFFERTI						
	55,30	7,68	150		536,00	5,73	2 11,46
POMPA 15	PARAMETRI CAPITOLATO						
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW	
	35,40	8,20	100	>/= 100	477,00		
	PARAMETRI da Rispettare						
	33,63	7,79					
	37,17	8,61	100	>/= 100	627,00		
POMPA 16	PARAMETRI OFFERTI						
	35,40	8,18	100		462,00	3,83	3 11,49
POMPA 17	PARAMETRI CAPITOLATO						
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW	
	9,90	34,70	80	>/= 80	409,00		
	PARAMETRI da Rispettare						
	9,41	32,97					
	10,40	36,44	80	>/= 80	559,00		
POMPA 18	PARAMETRI OFFERTI						
	9,71	33,40	80		410,00	5,40	3 16,20
POMPA 19	PARAMETRI CAPITOLATO						
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW	
	8,00	33,30	80	>/= 80	409,00		
	PARAMETRI da Rispettare						
	7,6	31,64					
	8,40	34,97	80	>/= 80	559,00		
POMPA 20	PARAMETRI OFFERTI						
	7,86	32,20	80		410,00	4,51	2 9,02
	PARAMETRI CAPITOLATO						
POMPA 21	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW	
	2,50	48,00	50	>/= 50	465,00		

POMPA 15	PARAMETRI da Rispettare					
	2,375	45,6				
	2,63	50,40	50	>/=	50	615,00
	PARAMETRI OFFERTI					
	2,45	46,07	50		432,00	3,64
POMPA 16	PARAMETRI CAPITOLATO					
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW
	37,60	17,80	100	>/=	100	530,00
	PARAMETRI da Rispettare					
	35,72	16,91				
	39,48	18,69	100	>/=	100	680,00
	PARAMETRI OFFERTI					
	37,64	17,84	100		612,00	9,82
POMPA 17	PARAMETRI CAPITOLATO					
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW
	64,80	15,50	150	>/=	150	550,00
	PARAMETRI da Rispettare					
	61,56	14,725				
	68,04	16,28	150	>/=	150	700,00
	PARAMETRI OFFERTI					
	64,82	15,51	150		651,00	14,39
POMPA 18	PARAMETRI CAPITOLATO					
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW
	84,50	8,30	200	>/=	200	670,00
	PARAMETRI da Rispettare					
	80,28	7,89				
	88,73	8,72	200	>/=	200	820,00
	PARAMETRI OFFERTI					
	84,58	8,32	200		771,00	8,73
POMPA 19	PARAMETRI CAPITOLATO					
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW
	90,00	11,00	200	>/=	200	670,00
	PARAMETRI da Rispettare					
	85,50	10,45				
	94,50	11,55	200	>/=	200	820,00
	PARAMETRI OFFERTI					
	90,17	11,04	200		791,00	14,36
POMPA 20	PARAMETRI CAPITOLATO					
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW
	138,30	3,50	250	>/=	250	765,00
	PARAMETRI da Rispettare					
	131,385	3,325				
	145,22	3,68	250	>/=	250	915,00
	PARAMETRI OFFERTI					
	144,95	3,84	250		1019,00	7,47
POMPA 21	PARAMETRI CAPITOLATO					
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW
	26,50	32,20	80	>/=	80	505,00
	PARAMETRI da Rispettare					
	25,18	30,59				
	27,83	33,81	80	>/=	80	655,00
	PARAMETRI OFFERTI					
	26,13	31,31	80		490,00	15,10
POMPA 22	PARAMETRI CAPITOLATO					
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW
	54,00	20,00	150	>/=	150	596,00
	PARAMETRI da Rispettare					
	51,30 €	19,00 €				
	56,70	21,00	150	>/=	150	746,00

2 7,28

3 29,46

2 28,78

3 26,19

3 43,08

2 14,94

2 30,20

	PARAMETRI OFFERTI					
	54,19	20,14	150		724,00	16,32
POMPA 23	PARAMETRI CAPITOLATO					
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW
	172,00	6,90	250	>/= 250	835,00	
	PARAMETRI da Rispettare					
	163,4	6,56				
	180,60	7,25	250	>/= 250	985,00	
	PARAMETRI OFFERTI					
	171,83	6,89	250		1019,00	14,43
POMPA 24	PARAMETRI CAPITOLATO					
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW
	130,60	13,20	200	>/= 200	830,00	
	PARAMETRI da Rispettare					
	124,07	12,54				
	137,13	13,86	200	>/= 200	980,00	
	PARAMETRI OFFERTI					
	130,71	13,22	200		791,00	21,57
POMPA 25	PARAMETRI CAPITOLATO					
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW
	176,30	18,30	250	>/= 250	975,00	
	PARAMETRI da Rispettare					
	167,49	17,39				
	185,12	19,22	250	>/= 250	1125,00	
	PARAMETRI OFFERTI					
	174,96	18,02	250		1019,00	38,84
						4 155,36
						210,2 Σni%
						Σni%*P2i
						Σni%*P2i/100
						totali 100 839,23 8,3923

FAGGIOLATI						
POMPA 1	PARAMETRI CAPITOLATO					
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW
	9,52	9,04	65	>/= 65	318,00	
	PARAMETRI da Rispettare					
	9,04	8,59				
	10,00	9,49	65	>/= 65	468,00	
	PARAMETRI OFFERTI					
	9,53	9,10	65	80	379,00	1,41
POMPA 2	PARAMETRI CAPITOLATO					
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW
	5,00	8,20	50	>/= 50	261,00	
	PARAMETRI da Rispettare					
	4,75	7,79				
	5,25	8,61	50	>/= 50	411,00	
	PARAMETRI OFFERTI					
	4,78	7,90	50	50	310,00	1,38
POMPA 3	PARAMETRI CAPITOLATO					
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW
	20,60	6,00	80	>/= 80	391,00	
	PARAMETRI da Rispettare					
	19,57	5,70				
	21,63	6,30	80	>/= 80	541,00	
	PARAMETRI OFFERTI					
	20,56	6,20	80	100	404,00	2,05
POMPA 4	PARAMETRI CAPITOLATO					
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW
	18,70	4,00	80	>/= 80	391,00	
	PARAMETRI da Rispettare					
	17,77	3,80				
	19,64	4,20	80	>/= 80	541,00	
	PARAMETRI OFFERTI					
	19,63	4,19	80	100	404,00	1,57
POMPA 5	PARAMETRI CAPITOLATO					
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW
	0,40	34,40	40	>/= 40	392,00	
	PARAMETRI da Rispettare					
	0,38	32,68				
	0,42	36,12	40	>/= 40	542,00	
	PARAMETRI OFFERTI					
	0,41	34,10	40	50	381,00	2,61
POMPA 6	PARAMETRI CAPITOLATO					
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW
	25,80	8,90	100	>/= 100	467,00	
	PARAMETRI da Rispettare					
	24,51	8,46				
	27,09	9,35	100	>/= 100	617,00	
	PARAMETRI OFFERTI					
	24,53	8,50	100	100	507,00	2,76
	PARAMETRI CAPITOLATO					
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW

n% n%*P2

2 2,82

3 4,14

3 6,15

10 15,70

10 26,10

5 13,80

1/4

POMPA 7	26,40	7,60	100	>/=	100	467,00		
	PARAMETRI da Rispettare							
	25,08	7,22						
	27,72	7,98	100	>/=	100	617,00		
	PARAMETRI OFFERTI							
	25,08	7,23	100		100	507,00	2,85	5 14,25
POMPA 8	PARAMETRI CAPITOLATO							
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN		DN SUZ	L Pompa	KW	
	16,40	15,80	80	>/=	80	409,00		
	PARAMETRI da Rispettare							
	15,58	15,01						
	17,22	16,59	80	>/=	80	559,00		
POMPA 9	PARAMETRI OFFERTI							
	15,59	16,20	80		100	402,00	3,78	5 18,90
	PARAMETRI CAPITOLATO							
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN		DN SUZ	L Pompa	KW	
	37,59	5,80	100	>/=	100	476,00		
	PARAMETRI da Rispettare							
POMPA 10	35,71	5,51						
	39,47	6,09	100	>/=	100	626,00		
	PARAMETRI OFFERTI							
	35,73	5,53	100		100	507,00	3,20	5 16,00
	PARAMETRI CAPITOLATO							
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN		DN SUZ	L Pompa	KW	
POMPA 11	38,80	10,40	100	>/=	100	477,00		
	PARAMETRI da Rispettare							
	36,86	9,88						
	40,74	10,92	100	>/=	100	627,00		
	PARAMETRI OFFERTI							
	36,87	10,30	100		150	543,00	5,22	3 15,66
POMPA 12	PARAMETRI CAPITOLATO							
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN		DN SUZ	L Pompa	KW	
	55,00	7,60	150	>/=	150	552,00		
	PARAMETRI da Rispettare							
	52,25	7,22						
	57,75	7,98	150	>/=	150	702,00		
POMPA 13	PARAMETRI OFFERTI							
	52,28	7,24	150		150	577,00	5,46	2 10,92
	PARAMETRI CAPITOLATO							
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN		DN SUZ	L Pompa	KW	
	35,40	8,20	100	>/=	100	477,00		
	PARAMETRI da Rispettare							
POMPA 14	33,63	7,79						
	37,17	8,61	100	>/=	100	627,00		
	PARAMETRI OFFERTI							
	34,72	7,90	100		150	543,00	3,83	3 11,49
	PARAMETRI CAPITOLATO							
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN		DN SUZ	L Pompa	KW	
POMPA 15	9,90	34,70	80	>/=	80	409,00		
	PARAMETRI da Rispettare							
	9,41	32,97						
	10,40	36,44	80	>/=	80	559,00		
	PARAMETRI OFFERTI							

	9,41	33,00	80	125	472,00	7,01	3	21,03
POMPA 14	PARAMETRI CAPITOLATO							
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW		
	8,00	33,30	80	>/= 80	409,00			
	PARAMETRI da Rispettare							
	7,60	31,64						
	8,40	34,97	80	>/= 80	559,00			
	PARAMETRI OFFERTI							
	7,61	31,64	80	125	472,00	6,46	2	12,92
POMPA 15	PARAMETRI CAPITOLATO							
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW		
	2,50	48,00	50	>/= 50	465,00			
	PARAMETRI da Rispettare							
	2,38	45,60						
	2,63	50,40	50	>/= 50	615,00			
	PARAMETRI OFFERTI							
	2,38	45,70	50,00	50	339,00	4,41	2	8,82
POMPA 16	PARAMETRI CAPITOLATO							
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW		
	37,60	17,80	100	>/= 100	530,00			
	PARAMETRI da Rispettare							
	35,72	16,91						
	39,48	18,69	100	>/= 100	680,00			
	PARAMETRI OFFERTI							
	35,73	17,00	100	150	558,00	9,86	3	29,58
POMPA 17	PARAMETRI CAPITOLATO							
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW		
	64,80	15,50	150	>/= 150	550,00			
	PARAMETRI da Rispettare							
	61,56	14,73						
	68,04	16,28	150	>/= 150	700,00			
	PARAMETRI OFFERTI							
	61,67	15,70	150	150	698,00	14,04	2	28,08
POMPA 18	PARAMETRI CAPITOLATO							
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW		
	84,50	8,30	200	>/= 200	670,00			
	PARAMETRI da Rispettare							
	80,28	7,89						
	88,73	8,72	200	>/= 200	820,00			
	PARAMETRI OFFERTI							
	80,29	8,10	200	200	818,00	9,56	3	28,68
POMPA 19	PARAMETRI CAPITOLATO							
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW		
	90,00	11,00	200	>/= 200	670,00			
	PARAMETRI da Rispettare							
	85,50	10,45						
	94,50	11,55	200	>/= 200	820,00			
	PARAMETRI OFFERTI							
	85,56	10,60	200	200	818,00	11,87	3	35,61
	PARAMETRI CAPITOLATO							
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW		

POMPA 20	138,30	3,50	250	>/=	250	765,00			
	PARAMETRI da Rispettare								
	131,39	3,33							
	145,22	3,68	250	>/=	250	915,00			
	PARAMETRI OFFERTI								
	131,40	3,35	250		250	823,00	7,30	2	14,60
POMPA 21	PARAMETRI CAPITOLATO								
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN		DN SUZ	L Pompa	KW		
	26,50	32,20	80	>/=	80	505,00			
	PARAMETRI da Rispettare								
	25,18	30,59							
	27,83	33,81	80	>/=	80	655,00			
	PARAMETRI OFFERTI								
	25,19	30,60	80		80	467,00	13,25	2	26,50
POMPA 22	PARAMETRI CAPITOLATO								
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN		DN SUZ	L Pompa	KW		
	54,00	20,00	150	>/=	150	596,00			
	PARAMETRI da Rispettare								
	51,30	19,00							
	56,70	21,00	150	>/=	150	746,00			
	PARAMETRI OFFERTI								
	51,39	19,40	150		150	744,00	15,89	4	63,56
POMPA 23	PARAMETRI CAPITOLATO								
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN		DN SUZ	L Pompa	KW		
	172,00	6,90	250	>/=	250	835,00			
	PARAMETRI da Rispettare								
	163,4	6,555							
	180,60	7,25	250	>/=	250	985,00			
	PARAMETRI OFFERTI								
	163,42	6,60	250		250	983,00	13,32	4	53,28
POMPA 24	PARAMETRI CAPITOLATO								
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN		DN SUZ	L Pompa	KW		
	130,60	13,20	200	>/=	200	830,00			
	PARAMETRI da Rispettare								
	124,07	12,54							
	137,13	13,86	200	>/=	200	980,00			
	PARAMETRI OFFERTI								
	124,17	13,10	200		200	843,00	21,76	10	217,60
POMPA 25	PARAMETRI CAPITOLATO								
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN		DN SUZ	L Pompa	KW		
	176,30	18,30	250	>/=	250	975,00			
	PARAMETRI da Rispettare								
	167,49	17,39							
	185,12	19,22	250	>/=	250	1125,00			
	PARAMETRI OFFERTI								
	167,50	17,70	250		250	1018,00	41,42	4	165,68
212,27							Σni%	Σni%*P2i	Σni%*P2i/100
totali							100	861,87	8,6187

XYLEM								n%	n%*P2
POMPA 1	PARAMETRI CAPITOLATO								
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	H Pompa	KW		
	9,52	9,04	65	>= 65	318,00				
	PARAMETRI da Rispettare								
	9,04	8,59							
	10,00	9,49	65	>= 65	468,00				
	PARAMETRI OFFERTI								
	9,52	9,04	65	100	318,00		1,46	2	2,92
POMPA 2	PARAMETRI CAPITOLATO								
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	H Pompa	KW		
	5,00	8,20	50	>= 50	261,00				
	PARAMETRI da Rispettare								
	4,75	7,79							
	5,25	8,61	50	>= 50	411,00				
	PARAMETRI OFFERTI								
	5,02	8,27	50	50	261,00		1,19	3	3,57
POMPA 3	PARAMETRI CAPITOLATO								
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	H Pompa	KW		
	20,60	6,00	80	>= 80	391,00				
	PARAMETRI da Rispettare								
	19,57	5,7							
	21,63	6,30	80	>= 80	541,00				
	PARAMETRI OFFERTI								
	20,86	6,15	80	100	391,00		1,71	3	5,13
POMPA 4	PARAMETRI CAPITOLATO								
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	H Pompa	KW		
	18,70	4,00	80	>= 80	391,00				
	PARAMETRI da Rispettare								
	17,77	3,8							
	19,64	4,20	80	>= 80	541,00				
	PARAMETRI OFFERTI								
	18,98	4,12	80	100	391,00		1,22	10	12,20
POMPA 5	PARAMETRI CAPITOLATO								
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	H Pompa	KW		
	0,40	34,40	40	>= 40	392,00				
	PARAMETRI da Rispettare								
	0,38	32,68							
	0,42	36,12	40	>= 40	542,00				
	PARAMETRI OFFERTI								
	0,40	34,40	40	40	327,00		1,67	10	16,70
POMPA 6	PARAMETRI CAPITOLATO								
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	H Pompa	KW		
	25,80	8,90	100	>= 100	467,00				
	PARAMETRI da Rispettare								
	24,51	8,46							
	27,09	9,35	100	>= 100	617,00				
	PARAMETRI OFFERTI								
	25,91	8,97	100	100	467,00		3,07	5	15,35
POMPA 7	PARAMETRI CAPITOLATO								
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	H Pompa	KW		
	26,40	7,60	100	>= 100	467,00				
	PARAMETRI da Rispettare								
	25,08	7,22							
	27,72	7,98	100	>= 100	617,00				
	PARAMETRI OFFERTI								
	26,47	7,64	100	100	467,00		2,66	5	13,30
	PARAMETRI CAPITOLATO								

POMPA 8	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	H Pompa	KW	
	16,40	15,80	80	>/= 80	409,00			
	PARAMETRI da Rispettare							
	15,58	15,01						
	17,22	16,59	80	>/= 80	559,00			
	PARAMETRI OFFERTI							
	16,58	16,15	80	100	464,00		4,15	5 20,75
POMPA 9	PARAMETRI CAPITOLATO							
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	H Pompa	KW	
	37,59	5,80	100	>/= 100	476,00			
	PARAMETRI da Rispettare							
	35,71	5,51						
	39,47	6,09	100	>/= 100	626,00			
POMPA 10	PARAMETRI OFFERTI							
	37,74	5,85	100	100	476,00		2,97	5 14,85
POMPA 11	PARAMETRI CAPITOLATO							
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	H Pompa	KW	
	38,80	10,40	100	>/= 100	477,00			
	PARAMETRI da Rispettare							
	36,86	9,88						
	40,74	10,92	100	>/= 100	627,00			
POMPA 12	PARAMETRI OFFERTI							
	37,95	9,95	100	150	519,00		5,07	3 15,21
POMPA 13	PARAMETRI CAPITOLATO							
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	H Pompa	KW	
	55,00	7,60	150	>/= 150	552,00			
	PARAMETRI da Rispettare							
	52,25	7,22						
	57,75	7,98	150	>/= 150	702,00			
POMPA 14	PARAMETRI OFFERTI							
	55,23	7,66	150	200	570,00		5,64	2 11,28
POMPA 15	PARAMETRI CAPITOLATO							
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	H Pompa	KW	
	35,40	8,20	100	>/= 100	477,00			
	PARAMETRI da Rispettare							
	33,63	7,79						
	37,17	8,61	100	>/= 100	627,00			
POMPA 16	PARAMETRI OFFERTI							
	35,01	8,02	100	150	519,00		3,83	3 11,49
POMPA 17	PARAMETRI CAPITOLATO							
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	H Pompa	KW	
	9,90	34,70	80	>/= 80	409,00			
	PARAMETRI da Rispettare							
	9,41	32,97						
	10,40	36,44	80	>/= 80	559,00			
POMPA 18	PARAMETRI OFFERTI							
	9,88	34,55	80	90	519,00		6,91	3 20,73
POMPA 19	PARAMETRI CAPITOLATO							
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	H Pompa	KW	
	8,00	33,30	80	>/= 80	409,00			
	PARAMETRI da Rispettare							
	7,6	31,64						
	8,40	34,97	80	>/= 80	559,00			
POMPA 20	PARAMETRI OFFERTI							
	7,93	32,76	80	90	519,00		5,72	2 11,44
POMPA 21	PARAMETRI CAPITOLATO							
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	H Pompa	KW	
	2,50	48,00	50	>/= 50	465,00			

POMPA 15	PARAMETRI da Rispettare						
	2,375	45,60					
	2,63	50,40	50	>/=	50	615,00	
	PARAMETRI OFFERTI						
	2,51	48,49	50		50	465,00	5,63
POMPA 16	PARAMETRI CAPITOLATO						
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	H Pompa	KW
	37,60	17,80	100	>/=	100	530,00	
	PARAMETRI da Rispettare						
	35,72	16,91					
	39,48	18,69	100	>/=	100	680,00	
	PARAMETRI OFFERTI						
	37,73	17,92	100		150	530,00	8,64
POMPA 17	PARAMETRI CAPITOLATO						
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	H Pompa	KW
	64,80	15,50	150	>/=	150	550,00	
	PARAMETRI da Rispettare						
	61,56	14,725					
	68,04	16,28	150	>/=	150	700,00	
	PARAMETRI OFFERTI						
	65,36	15,77	150		150	550,00	12,81
POMPA 18	PARAMETRI CAPITOLATO						
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	H Pompa	KW
	84,50	8,30	200	>/=	200	670,00	
	PARAMETRI da Rispettare						
	80,275	7,885					
	88,73	8,72	200	>/=	200	820,00	
	PARAMETRI OFFERTI						
	84,75	8,35	200		200	670,00	8,75
POMPA 19	PARAMETRI CAPITOLATO						
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	H Pompa	KW
	90,00	11,00	200	>/=	200	670,00	
	PARAMETRI da Rispettare						
	85,5	10,45					
	94,50	11,55	200	>/=	200	820,00	
	PARAMETRI OFFERTI						
	90,13	11,03	200		200	670,00	12,19
POMPA 20	PARAMETRI CAPITOLATO						
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	H Pompa	KW
	138,30	3,50	250	>/=	250	765,00	
	PARAMETRI da Rispettare						
	131,39	3,33					
	145,22	3,68	250	>/=	250	915,00	
	PARAMETRI OFFERTI						
	138,44	3,51	250		250	765,00	6,47
POMPA 21	PARAMETRI CAPITOLATO						
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	H Pompa	KW
	26,50	32,20	80	>/=	80	505,00	
	PARAMETRI da Rispettare						
	25,18	30,59					
	27,83	33,81	80	>/=	80	655,00	
	PARAMETRI OFFERTI						
	26,72	32,74	80		150	505,00	13,63
POMPA 22	PARAMETRI CAPITOLATO						
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	H Pompa	KW
	54,00	20,00	150	>/=	150	596,00	
	PARAMETRI da Rispettare						
	51,30	19,00					
	56,70	21,00	150	>/=	150	746,00	

2 11,26

3 25,92

2 25,62

3 26,25

3 36,57

2 12,94

2 27,26

	PARAMETRI OFFERTI						
	53,51	19,64	150	200	635,00		14,03
POMPA 23	PARAMETRI CAPITOLATO						
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	H Pompa	KW
	172,00	6,90	250	>/= 250	835,00		
	PARAMETRI da Rispettare						
	163,40	6,56					
	180,60	7,25	250	>/= 250	985,00		
	PARAMETRI OFFERTI						
	172,84	6,97	250	250	835,00		14,71
POMPA 24	PARAMETRI CAPITOLATO						
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	H Pompa	KW
	130,60	13,20	200	>/= 200	830,00		
	PARAMETRI da Rispettare						
	124,07	12,54					
	137,13	13,86	200	>/= 200	980,00		
	PARAMETRI OFFERTI						
	130,59	13,20	200	250	810,00		20,60
POMPA 25	PARAMETRI CAPITOLATO						
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	H Pompa	KW
	176,30	18,30	250	>/= 250	975,00		
	PARAMETRI da Rispettare						
	167,49	17,39					
	185,12	19,22	250	>/= 250	1125,00		
	PARAMETRI OFFERTI						
	176,19	18,28	250	250	975,00		38,18
							4 152,72
		202,91	Σni%	Σni%*P2i	Σni%*P2i/100		
		totali	100	814,42	8,1442		

4/4

SULZER						
POMPA 1	PARAMETRI CAPITOLATO					
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW
	9,52	9,04	65	>/= 65	318,00	
	PARAMETRI da Rispettare					
	9,04	8,59				
	10,00	9,49	65	>/= 65	468,00	
	PARAMETRI OFFERTI					
	10,00	9,45	65	65	330,00	2,89
POMPA 2	PARAMETRI CAPITOLATO					
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW
	5,00	8,20	50	>/= 50	261,00	
	PARAMETRI da Rispettare					
	4,75	7,79				
	5,25	8,61	50	>/= 50	411,00	
	PARAMETRI OFFERTI					
	5,15	8,60	50	50	370,00	1,35
POMPA 3	PARAMETRI CAPITOLATO					
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW
	20,60	6,00	80	>/= 80	391,00	
	PARAMETRI da Rispettare					
	19,57	5,70				
	21,63	6,30	80	>/= 80	541,00	
	PARAMETRI OFFERTI					
	20,37	6,18	80	100	434,00	1,81
POMPA 4	PARAMETRI CAPITOLATO					
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW
	18,70	4,00	80	>/= 80	391,00	
	PARAMETRI da Rispettare					
	17,77	3,80				
	19,64	4,20	80	>/= 80	541,00	
	PARAMETRI OFFERTI					
	19,34	4,20	80	100	434,00	1,25
POMPA 5	PARAMETRI CAPITOLATO					
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW
	0,40	34,40	40	>/= 40	392,00	
	PARAMETRI da Rispettare					
	0,38	32,68				
	0,42	36,12	40	>/= 40	542,00	
	PARAMETRI OFFERTI					
	0,38	33,30	40	40	462,00	1,96
POMPA 6	PARAMETRI CAPITOLATO					
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW
	25,80	8,90	100	>/= 100	467,00	
	PARAMETRI da Rispettare					
	24,51	8,46				
	27,09	9,35	100	>/= 100	617,00	
	PARAMETRI OFFERTI					
	24,55	8,46	100	100	475,00	2,66
	PARAMETRI CAPITOLATO					
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW

n%

n%*P2

2

5,78

3

4,05

3

5,43

10

12,50

10

19,60

5

13,30

POMPA 7	26,40	7,60	100	>=	100	467,00	
	PARAMETRI da Rispettare						
	25,08	7,22					
	27,72	7,98	100	>=	100	617,00	
	PARAMETRI OFFERTI						
	26,31	7,94	100		100	475,00	2,73
POMPA 8	PARAMETRI CAPITOLATO						
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN		DN SUZ	L Pompa	KW
	16,40	15,80	80	>=	80	409,00	
	PARAMETRI da Rispettare						
	15,58	15,01					
	17,22	16,59	80	>=	80	559,00	
	PARAMETRI OFFERTI						
	15,75	15,01	80		80	407,00	3,72
POMPA 9	PARAMETRI CAPITOLATO						
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN		DN SUZ	L Pompa	KW
	37,59	5,80	100	>=	100	476,00	
	PARAMETRI da Rispettare						
	35,71	5,51					
	39,47	6,09	100	>=	100	626,00	
	PARAMETRI OFFERTI						
	36,87	5,87	100		100	475,00	2,92
POMPA 10	PARAMETRI CAPITOLATO						
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN		DN SUZ	L Pompa	KW
	38,80	10,40	100	>=	100	477,00	
	PARAMETRI da Rispettare						
	36,86	9,88					
	40,74	10,92	100	>=	100	627,00	
	PARAMETRI OFFERTI						
	37,58	10,27	100		100	508,00	5,64
POMPA 11	PARAMETRI CAPITOLATO						
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN		DN SUZ	L Pompa	KW
	55,00	7,60	150	>=	150	552,00	
	PARAMETRI da Rispettare						
	52,25	7,22					
	57,75	7,98	150	>=	150	702,00	
	PARAMETRI OFFERTI						
	53,82	7,66	150		150	552,00	5,84
POMPA 12	PARAMETRI CAPITOLATO						
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN		DN SUZ	L Pompa	KW
	35,40	8,20	100	>=	100	477,00	
	PARAMETRI da Rispettare						
	33,63	7,79					
	37,17	8,61	100	>=	100	627,00	
	PARAMETRI OFFERTI						
	35,64	8,60	100		100	508,00	4,58
POMPA 13	PARAMETRI CAPITOLATO						
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN		DN SUZ	L Pompa	KW
	9,90	34,70	80	>=	80	409,00	
	PARAMETRI da Rispettare						
	9,41	32,97					
	10,40	36,44	80	>=	80	559,00	
	PARAMETRI OFFERTI						

5 13,65

5 18,60

5 14,60

3 16,92

2 11,68

3 13,74

2/4

	10,01	35,46	80	100	427,00	8,76
POMPA 14	PARAMETRI CAPITOLATO					
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW
	8,00	33,30	80	>/= 80	409,00	
	PARAMETRI da Rispettare					
	7,60	31,64				
	8,40	34,97	80	>/= 80	559,00	
	PARAMETRI OFFERTI					
	7,99	33,20	80	80	450,00	8,83
POMPA 15	PARAMETRI CAPITOLATO					
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW
	2,50	48,00	50	>/= 50	465,00	
	PARAMETRI da Rispettare					
	2,38	45,60				
	2,63	50,40	50	>/= 50	615,00	
	PARAMETRI OFFERTI					
	2,40	46,26	50	50	496,00	5,96
POMPA 16	PARAMETRI CAPITOLATO					
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW
	37,60	17,80	100	>/= 100	530,00	
	PARAMETRI da Rispettare					
	35,72	16,91				
	39,48	18,69	100	>/= 100	680,00	
	PARAMETRI OFFERTI					
	36,08	17,25	100	100	580,00	9,18
POMPA 17	PARAMETRI CAPITOLATO					
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW
	64,80	15,50	150	>/= 150	550,00	
	PARAMETRI da Rispettare					
	61,56	14,73				
	68,04	16,28	150	>/= 150	700,00	
	PARAMETRI OFFERTI					
	62,56	15,21	150	150	617,00	12,60
POMPA 18	PARAMETRI CAPITOLATO					
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW
	84,50	8,30	200	>/= 200	670,00	
	PARAMETRI da Rispettare					
	80,28	7,89				
	88,73	8,72	200	>/= 200	820,00	
	PARAMETRI OFFERTI					
	82,05	8,24	200	200	725,00	9,51
POMPA 19	PARAMETRI CAPITOLATO					
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW
	90,00	11,00	200	>/= 200	670,00	
	PARAMETRI da Rispettare					
	85,5	10,45				
	94,50	11,55	200	>/= 200	820,00	
	PARAMETRI OFFERTI					
	86,89	10,80	200	200	725,00	12,70
	PARAMETRI CAPITOLATO					
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW

3 26,28

2 17,66

2 11,92

3 27,54

2 25,20

3 28,53

3 38,10

POMPA 20	138,30	3,50	250	>/=	250	765,00			
	PARAMETRI da Rispettare								
	131,39	3,33							
	145,22	3,68	250	>/=	250	915,00			
	PARAMETRI OFFERTI								
	140,80	3,68	250		250	886,00	7,28	2	14,56
POMPA 21	PARAMETRI CAPITOLATO								
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN		DN SUZ	L Pompa	KW		
	26,50	32,20	80	>/=	80	505,00			
	PARAMETRI da Rispettare								
	25,18	30,59							
	27,83	33,81	80	>/=	80	655,00			
	PARAMETRI OFFERTI								
	26,31	33,39	80		100	526,00	15,60	2	31,20
POMPA 22	PARAMETRI CAPITOLATO								
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN		DN SUZ	L Pompa	KW		
	54,00	20,00	150	>/=	150	596,00			
	PARAMETRI da Rispettare								
	51,30	19,00							
	56,70	21,00	150	>/=	150	746,00			
	PARAMETRI OFFERTI								
	51,30	19,00	150		150	617,00	12,60	4	50,40
POMPA 23	PARAMETRI CAPITOLATO								
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN		DN SUZ	L Pompa	KW		
	172,00	6,90	250	>/=	250	835,00			
	PARAMETRI da Rispettare								
	163,40 €	6,56 €							
	180,60	7,25	250	>/=	250	985,00			
	PARAMETRI OFFERTI								
	165,20	6,70	250		250	886,00	14,10	4	56,40
POMPA 24	PARAMETRI CAPITOLATO								
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN		DN SUZ	L Pompa	KW		
	130,60	13,20	200	>/=	200	830,00			
	PARAMETRI da Rispettare								
	124,07	12,54							
	137,13	13,86	200	>/=	200	980,00			
	PARAMETRI OFFERTI								
	124,10	12,54	200		200	725,00	19,80	10	198,00
POMPA 25	1								
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN		DN SUZ	L Pompa	KW		
	176,30	18,30	250	>/=	250	975,00			
	PARAMETRI da Rispettare								
	167,49	17,39							
	185,12	19,22	250	>/=	250	1125,00			
	PARAMETRI OFFERTI								
	167,50	17,40	250		250	886,00	40,50	4	162,00
214,77							Σni%	Σni%*P2i	Σni%*P2i/100
totali							100	837,64	8,3764

4/4

GRUNDFOS							n%	n%*P2
POMPA 1	PARAMETRI CAPITOLATO							
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW		
	9,52	9,04	65	>/= 65	318,00			
	PARAMETRI da Rispettare							
	9,04	8,59						
	10,00	9,49	65	>/= 65	468,00			
	PARAMETRI OFFERTI							
	10,00	9,05	65	65	355,00	1,20	2	2,40
POMPA 2	PARAMETRI CAPITOLATO							
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW		
	5,00	8,20	50	>/= 50	261,00			
	PARAMETRI da Rispettare							
	4,75	7,79						
	5,25	8,61	50	>/= 50	411,00			
	PARAMETRI OFFERTI							
	4,85	8,52	50	50	275,00	0,67	3	2,01
POMPA 3	PARAMETRI CAPITOLATO							
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW		
	20,60	6,00	80	>/= 80	391,00			
	PARAMETRI da Rispettare							
	19,57	5,7						
	21,63	6,30	80	>/= 80	541,00			
	PARAMETRI OFFERTI							
	20,00	5,70	80	100	460,00	1,54	3	4,62
POMPA 4	PARAMETRI CAPITOLATO							
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW		
	18,70	4,00	80	>/= 80	391,00			
	PARAMETRI da Rispettare							
	17,765	3,8						
	19,64	4,20	80	>/= 80	541,00			
	PARAMETRI OFFERTI							
	18,00	3,90	80	100	460,00	1,08	10	10,80
POMPA 5	PARAMETRI CAPITOLATO							
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW		
	0,40	34,40	40	>/= 40	392,00			
	PARAMETRI da Rispettare							
	0,38	32,68						
	0,42	36,12	40	>/= 40	542,00			
	PARAMETRI OFFERTI							
	0,39	32,80	40	50	365,00	1,54	10	15,40
POMPA 6	PARAMETRI CAPITOLATO							
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW		
	25,80	8,90	100	>/= 100	467,00			
	PARAMETRI da Rispettare							
	24,51	8,455						
	27,09	9,35	100	>/= 100	617,00			
	PARAMETRI OFFERTI							
	25,00	8,50	100	100	535,00	3,05	5	15,25
	PARAMETRI CAPITOLATO							
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW		

POMPA 7	26,40	7,60	100	>/=	100	467,00		
	PARAMETRI da Rispettare							
	25,08	7,22						
	27,72	7,98	100	>/=	100	617,00		
	PARAMETRI OFFERTI							
	25,40	7,53	100		100	535,00	2,77	5 13,85
POMPA 8	PARAMETRI CAPITOLATO							
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN		DN SUZ	L Pompa	KW	
	16,40	15,80	80	>/=	80	409,00		
	PARAMETRI da Rispettare							
	15,58	15,01						
	17,22	16,59	80	>/=	80	559,00		
POMPA 9	PARAMETRI OFFERTI							
	15,80	15,20	80		80	435,00	3,29	5 16,45
	PARAMETRI CAPITOLATO							
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN		DN SUZ	L Pompa	KW	
	37,59	5,80	100	>/=	100	476,00		
	PARAMETRI da Rispettare							
POMPA 10	35,71	5,51						
	39,47	6,09	100	>/=	100	626,00		
	PARAMETRI OFFERTI							
	36,00	5,61	100		100	535,00	3,12	5 15,60
	PARAMETRI CAPITOLATO							
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN		DN SUZ	L Pompa	KW	
POMPA 11	38,80	10,40	100	>/=	100	477,00		
	PARAMETRI da Rispettare							
	36,86	9,88						
	40,74	10,92	100	>/=	100	627,00		
	PARAMETRI OFFERTI							
	36,90	10,36	100		100	535,00	5,16	3 15,48
POMPA 12	PARAMETRI CAPITOLATO							
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN		DN SUZ	L Pompa	KW	
	55,00	7,60	150	>/=	150	552,00		
	PARAMETRI da Rispettare							
	52,25	7,22						
	57,75	7,98	150	>/=	150	702,00		
POMPA 13	PARAMETRI OFFERTI							
	52,50	7,36	150		150	555,00	5,55	2 11,10
	PARAMETRI CAPITOLATO							
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN		DN SUZ	L Pompa	KW	
	35,40	8,20	100	>/=	100	477,00		
	PARAMETRI da Rispettare							
POMPA 14	33,63	7,79						
	37,17	8,61	100	>/=	100	627,00		
	PARAMETRI OFFERTI							
	33,70	7,92	100		100	535,00	3,92	3 11,76
	PARAMETRI CAPITOLATO							
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN		DN SUZ	L Pompa	KW	
POMPA 15	9,90	34,70	80	>/=	80	409,00		
	PARAMETRI da Rispettare							
	9,405	32,965						
	10,40	36,44	80	>/=	80	559,00		
	PARAMETRI OFFERTI							

	9,50	33,00	80	80	515,00	8,20	3	24,60
POMPA 14	PARAMETRI CAPITOLATO							
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW		
	8,00	33,30	80	>/= 80	409,00			
	PARAMETRI da Rispettare							
	7,6	31,635						
	8,40	34,97	80	>/= 80	559,00			
	PARAMETRI OFFERTI							
	8,22	32,20	80	80	515,00	8,50	2	17,00
POMPA 15	PARAMETRI CAPITOLATO							
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW		
	2,50	48,00	50	>/= 50	465,00			
	PARAMETRI da Rispettare							
	2,375	45,6						
	2,63	50,40	50	>/= 50	615,00			
	PARAMETRI OFFERTI							
	2,62	45,60	50,00	50	485,00	4,73	2	9,46
POMPA 16	PARAMETRI CAPITOLATO							
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW		
	37,60	17,80	100	>/= 100	530,00			
	PARAMETRI da Rispettare							
	35,72	16,91						
	39,48	18,69	100	>/= 100	680,00			
	PARAMETRI OFFERTI							
	36,70	17,10	100	150	635,00	8,35	3	25,05
POMPA 17	PARAMETRI CAPITOLATO							
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW		
	64,80	15,50	150	>/= 150	550,00			
	PARAMETRI da Rispettare							
	61,56	14,725						
	68,04	16,28	150	>/= 150	700,00			
	PARAMETRI OFFERTI							
	61,60	14,80	150	150	635,00	11,51	2	23,02
POMPA 18	PARAMETRI CAPITOLATO							
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW		
	84,50	8,30	200	>/= 200	670,00			
	PARAMETRI da Rispettare							
	80,28	7,89						
	88,73	8,72	200	>/= 200	820,00			
	PARAMETRI OFFERTI							
	80,50	8,00	200	200	785,00	8,12	3	24,36
POMPA 19	PARAMETRI CAPITOLATO							
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW		
	90,00	11,00	200	>/= 200	670,00			
	PARAMETRI da Rispettare							
	85,5	10,45						
	94,50	11,55	200	>/= 200	820,00			
	PARAMETRI OFFERTI							
	86,20	11,00	200	200	785,00	11,48	3	34,44
	PARAMETRI CAPITOLATO							
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN	DN SUZ	L Pompa	KW		

POMPA 20	138,30	3,50	250	>/=	250	765,00			
	PARAMETRI da Rispettare								
	131,39	3,33							
	145,22	3,68	250	>/=	250	915,00			
	PARAMETRI OFFERTI								
	133,00	3,54	250		250	880,00	6,85	2	13,70
POMPA 21	PARAMETRI CAPITOLATO								
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN		DN SUZ	L Pompa	KW		
	26,50	32,20	80	>/=	80	505,00			
	PARAMETRI da Rispettare								
	25,18	30,59							
	27,83	33,81	80	>/=	80	655,00			
	PARAMETRI OFFERTI								
	25,50	30,80	80		100	510,00	12,35	2	24,70
POMPA 22	PARAMETRI CAPITOLATO								
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN		DN SUZ	L Pompa	KW		
	54,00	20,00	150	>/=	150	596,00			
	PARAMETRI da Rispettare								
	51,30	19,00							
	56,70	21,00	150	>/=	150	746,00			
	PARAMETRI OFFERTI								
	52,20	19,00	150		150	635,00	12,65	4	50,60
POMPA 23	PARAMETRI CAPITOLATO								
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN		DN SUZ	L Pompa	KW		
	172,00	6,90	250	>/=	250	835,00			
	PARAMETRI da Rispettare								
	163,4	6,56							
	180,60	7,25	250	>/=	250	985,00			
	PARAMETRI OFFERTI								
	164,00	6,59	250		250	880,00	13,82	4	55,28
POMPA 24	PARAMETRI CAPITOLATO								
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN		DN SUZ	L Pompa	KW		
	130,60	13,20	200	>/=	200	830,00			
	PARAMETRI da Rispettare								
	124,07	12,54							
	137,13	13,86	200	>/=	200	980,00			
	PARAMETRI OFFERTI								
	124,50	12,55	200		200	815,00	18,96	10	189,60
POMPA 25	PARAMETRI CAPITOLATO								
	Portata l/sec	Preval. Mt	DN MAN		DN SUZ	L Pompa	KW		
	176,30	18,30	250	>/=	250	975,00			
	PARAMETRI da Rispettare								
	167,49	17,39							
	185,12	19,22	250	>/=	250	1125,00			
	PARAMETRI OFFERTI								
	168,00	17,50	250		250	860,00	34,50	4	138,00
192,91							Σni%	Σni%*P2i	Σni%*P2i/100
totali							100	764,53	7,6453